


Fig. 843.1

Tipo BT23-GP11

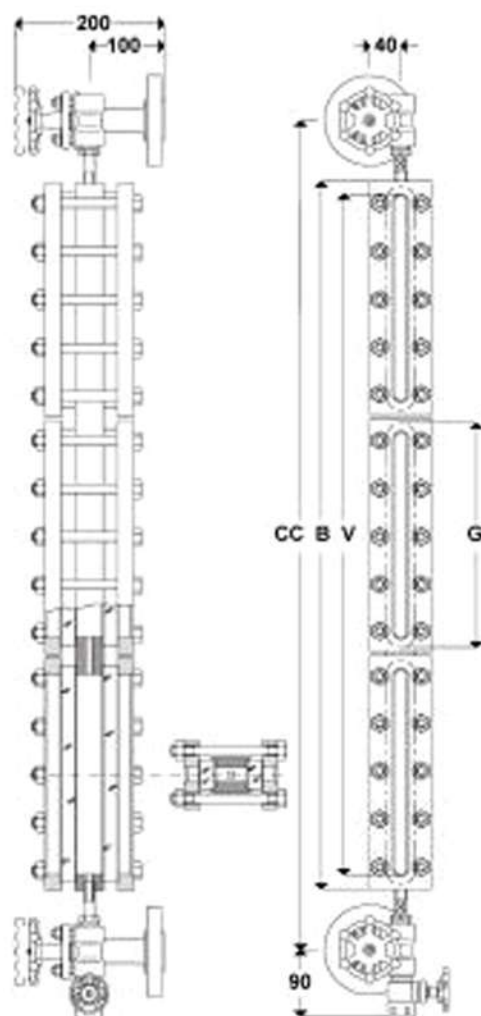

Mod.	Lungh. cristallo G	Lungh. corpo B	Visibilità V	CC minimo		Peso G & GS 41 & 42 kg	Peso kg
				GP11	GP12		
1	115	128	95	241	209	10,9	218
2	140	153	120	266	234	11,5	243
3	165	178	145	291	259	12,3	268
4	190	203	170	316	284	12,9	293
5	220	233	200	346	314	13,9	323
6	250	263	230	376	344	14,6	353
7	280	293	260	406	374	15,6	383
8	320	333	300	446	414	16,7	423
9	340	353	320	466	434	17,4	443
2x4	190	413	380	526	494	18,9	503
2x5	220	473	440	586	554	20,8	563
2x6	250	533	500	646	614	22,4	623
2x7	280	593	560	706	674	24,5	683
2x8	320	673	640	786	754	26,7	763
2x9	340	713	680	826	794	27,7	803
3x6	250	803	770	916	884	30,3	893
3x7	280	893	860	1006	974	33,2	983
3x8	320	1013	980	1126	1094	36,4	1103
3x9	340	1073	1040	1166	1154	38,6	1163
4x7	280	1193	1160	1306	1274	41,9	1283
4x8	320	1353	1320	1466	1434	46,3	1443
4x9	340	1433	1400	1546	1514	49,2	1523
5x7	280	1493	1460	1606	1574	50,7	1583
5x8	320	1693	1660	1806	1774	56,2	1783
5x9	340	1793	1760	1906	1874	59,8	1883
6x8	320	2033	2000	2146	2114	66,1	2123
6x9	340	2153	2120	2266	2234	70,4	2243
7x9	340	2513	2480	2626	2594	80,9	2603

- Il collegamento tra corpo e valvole è realizzato:
  - per il tipo **BT23-GP11**, con tubetti lisci e premistoppa
  - per il tipo **BT23-GP12**, con nipples filettati NPT.
  - per il tipo **BT23-G41/42 & GS41/42**, con nipples filettati NPT.
 Il CC minimo riportato nella tabella si riferisce a connessioni con nipples da 1/2" NPT.  
 Per nipples da 3/4" NPT il CC diviene 30 mm più lungo
- Secondo la posizione destra o sinistra delle valvole rispetto al corpo, gli indicatori vengono chiamati destri o sinistri. La Fig. 843.1 rappresenta un indicatore sinistro. In generale sulle caldaie vengono installati due indicatori di livello, uno destro e uno sinistro.
- In base ad alcuni Regolamenti per il controllo delle caldaie, la minima lunghezza visibile degli indicatori di livello installati su caldaie a vapore non deve essere inferiore ad una certa misura. Pertanto l'impiego dei modelli più corti deve essere controllato.
- In caso di ordinazione è indispensabile precisare:
  - Interasse tra gli attacchi (CC)
  - Norme, DN e finitura degli attacchi
  - Se destro o sinistro.
- Le flange sono fornite secondo le prescrizioni del cliente. Precisare:
  - Norma
  - DN
  - PN
  - finitura
 Il passaggio all'interno degli indicatori è di 10 mm.
- Invece che con le flange, gli attacchi possono essere forniti con estremità filettate. Lo standard è 3/4" NPT, con calotta. A richiesta, altri standard e DN.
- I corpi tipo BT23 sono forniti di cristalli trasparenti tipo B (vedi pag. 38).
- Condizioni di esercizio ed Esecuzioni costruttive alle pagine 4 e 5. Il grafico qui a fianco indica i rating per il mod. 9 e per i modelli più corti, inclusi i multipli.
- Accessori e momenti di serraggio alle pagg. 27, 36, 37.
- Corpi senza valvole possono essere forniti:
  - con attacchi assiali (filettati o flangiati)
  - con attacchi laterali (filettati o flangiati)
  - con attacchi posteriori (filettati o flangiati)
 Precisare le misure di installazione e le Norme.

