


Fig. 845

Tipo BT25-GP12

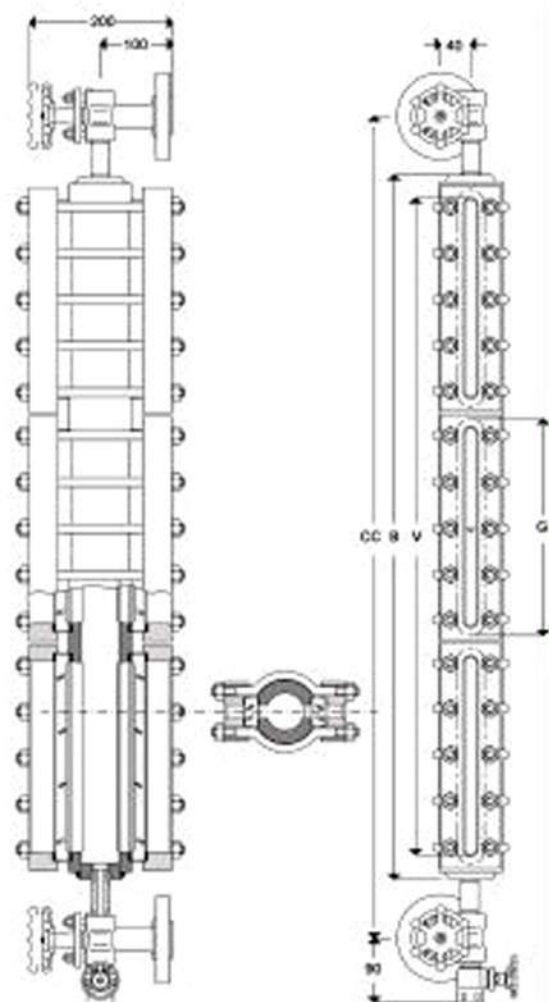

Mod.	Lungh. cristallo G	Lungh. corpo B	Visibilità V	CC min. con GP12	Peso kg	CC min. G & GS 41 & 42	Peso kg
1	115	158	95	239	18,9	248	22,3
2	140	183	120	264	18,4	273	23,8
3	165	208	145	289	19,9	298	25,3
4	190	233	170	314	21,3	323	26,7
5	220	263	200	344	23,1	353	28,5
6	250	293	230	374	24,9	383	30,3
7	280	323	260	404	26,8	413	32,0
8	320	363	300	444	29,0	453	34,4
9	340	383	320	464	30,1	473	35,5
2x4	190	443	380	524	33,4	533	38,8
2x5	220	503	440	584	36,9	593	42,3
2x6	250	563	500	644	40,4	653	45,8
2x7	280	623	560	704	44,0	713	49,4
2x8	320	703	640	784	48,7	793	54,1
2x9	340	743	680	824	51,0	833	56,4
3x6	250	833	770	914	56,0	923	61,4
3x7	280	923	860	1004	61,3	1013	66,7
3x8	320	1043	980	1124	68,4	1133	73,8
3x9	340	1103	1040	1184	72,0	1193	77,4
4x7	280	1223	1160	1304	78,7	1313	84,1
4x8	320	1363	1320	1464	88,1	1473	93,5
4x9	340	1463	1400	1544	92,8	1553	98,2
5x7	280	1523	1460	1604	96,0	1613	101,4
5x8	320	1723	1660	1804	107,8	1813	113,2
5x9	340	1823	1760	1904	113,7	1913	119,1
6x8	320	2063	2000	2144	127,5	2153	132,9
6x9	340	2163	2120	2264	134,6	2273	140,0
7x9	340	2543	2480	2624	155,5	2633	163,9

- L'Indicatore di livello BT25-GP12 è a CAMERA LARGA. Il corpo è ricavato da un tubo di grosso spessore e il diametro interno è di circa 40 mm. Gli indicatori a camera larga devono essere impiegati quando il liquido bolle a temperatura ambiente.
- Il collegamento tra corpo e valvole è realizzato con nipples filettati NPT. Il CC minimo riportato nella tabella si riferisce a connessioni con nipples da 1/2" NPT.
- Secondo la posizione destra o sinistra delle maniglie dei rubinetti di intercettazione rispetto al corpo, gli indicatori vengono chiamati destri o sinistri. La Fig. 845 rappresenta un indicatore sinistro.
- Quando il corpo a camera larga fosse richiesto con estremità saldate di testa, la lunghezza del corpo (B) e l'interasse minimo (CC min.) devono essere aumentati di 40 mm.
- In caso di ordinazione è indispensabile precisare:
  - Interasse tra gli attacchi (CC)
  - Norme, DN e finitura degli attacchi
  - Se destro o sinistro.
- Le flange sono fornite secondo le prescrizioni del cliente.
  - Norma
  - DN
  - PN
  - finitura
 Il passaggio all'interno dell'indicatore è di circa 40 mm.
- Invece che con le flange, gli attacchi possono essere forniti con estremità filettate. Lo standard è il 3/4" NPT, con calotta. A richiesta, altri standard e DN.
- I corpi tipo BT25 sono forniti di cristalli trasparenti tipo B (vedi pag. 38).
- Condizioni di esercizio ed Esecuzioni costruttive alle pagine 4 e 5. Il grafico qui a fianco indica i rating per il mod. 9 e per i modelli più corti, inclusi i multipli.
- Accessori e momenti di serraggio alle pagg. 27 ,36,37.
- Corpi senza valvole possono essere forniti:
  - con attacchi assiali (filettati o flangiati)
  - con attacchi laterali (filettati o flangiati)
  - con attacchi posteriori (filettati o flangiati)
 Precisare le misure di installazione e le Norme.

